


CEAG Notlichtsysteme jetzt bei EATON

CEAG Notlichtsysteme

Einzelbatterieeleuchten

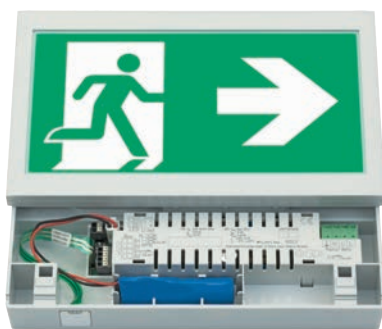

Einzelbatterie


Gruppenbatterieanlagen



Gruppen-
batterie


System-
leuchten

Zentralbatterieanlagen

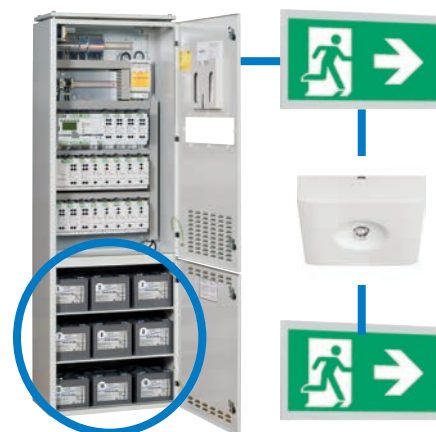

Zentral-
batterie

System-
leuchten

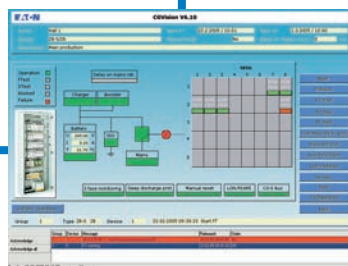

Visualisierung

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton - CEAG Notlichtsysteme

Wir unterstützen Sie bei:

- Neuanlagen
- Erweiterung von bestehenden CEAG- Anlagen
- Angebotserstellung, Ausschreibung
- Planung und Projektierung
- Erstellung der Notlichtpläne
- Lichtberechnungen
- Betreuung vor Ort
- Inbetriebnahme
- Service
- Wartung



Önorm ÖVE E8002	Beleuchtungs- stärke	Betriebs- dauer	Rettungs- zeichen	Stromquellen		
Verkehrstechnische Einrichtungen (Flughäfen, Bahnhöfe)	1 lx nach EN 1838	3 h	DS	CPS EA ₀	LPS EA _{0.5}	EB EA_{1.5}
Veranstaltungsstätten (Schank- und Speisewirtschaften, Diskotheken und Tanzcafés, Verkaufsräume in Verkaufsstätten) bis 20 Leuchten	1 lx nach EN 1838	3 h	DS	CPS EA ₀	LPS EA _{0.5}	EB EA_{1.5}
Veranstaltungsstätten (Schank- und Speisewirtschaften, Diskotheken und Tanzcafés, Verkaufsräume in Verkaufsstätten) über 20 Leuchten	1 lx nach EN 1838	3 h	DS	CPS EA ₀	LPS EA _{0.5}	EB EA_{1.5}
Verkaufs- Ausstellungsstätten	1 lx nach EN 1838	3 h	DS	CPS EA ₀	LPS EA _{0.5}	EB EA_{1.5}
Beherbergungsbetriebe, Hochhäuser, Schulen	1 lx nach EN 1838	8 h 3 h	DS	CPS EA ₀	LPS EA _{0.5}	EB EA_{1.5}
Großgaragen	1 lx nach EN 1838	1 h	DS	CPS EA ₀	LPS EA _{0.5}	EB EA_{1.5}

CPS Zentralbatterie
LPS Gruppenbatterie
EB Einzelbatterie
EA_{0.5} Ersatzaggregat^{Startzeit in Sek}

Sicherheitsbeleuchtung

ÖVE E8002 Teil 1-9

- Bahnhöfe, Flughäfen > 1000 m²
- Veranstaltungsstätten > 100 (120) Personen
- Verkaufs- Ausstellungsstätten > 2000 m²
- Hochhäuser
- Gaststätten > 400 Gastplätze
> 60 Gästebetten
> 100 Diskothekenbesucher
- Großgaragen > 1000 m²
- Schulen > 3200 m² Bruttofläche



Arbeitsstättenverordnung §9 (in Räumen ohne natürliche Beleuchtung während der Arbeitszeit)

Ausführungsnorm: EN 1838

Fluchtweg - Orientierungsbeleuchtung

TRVB E102

- ...die Fluchtwege bei Ausfall der zugeordneten Allgemeinbeleuchtung so zu beleuchten, dass flüchtende Personen sicher zum vorgesehenen Ausgang bzw. ins Freie gelangen können.
- Montagehöhe für Orientierungsleuchten: 1,8m bis 2,6m über Fußboden
- Versorgungszeit: 1h
- Zulässige Sicherheitsstromquellen:

Einzelbatterieleuchten mit AT-Funktion

EB

Gruppenbatterieanlagen

LPS

Zentralbatterieanlagen

CPS

- Schaltungsart: grundsätzlich Dauerschaltung



AUSSENDIENST Notbeleuchtung



Matthias Dorfmann

Sales Engineer -
Notbeleuchtung
matthiasjdorfmann@eaton.com
+43 676 8995 2343



Markus Marschall

Sales Engineer –
Notbeleuchtung
markusmarschall@eaton.com
+43 676 8995 3502



Bernhard Bauer

Sales Engineer –
Notbeleuchtung
bernhardbauer@eaton.com
+43 676 8995 3120



All Ihre Serviceanfragen richten Sie bitte an
E-Mail: **NotbeleuchtungAT@eaton.com**
Tel.: **+43 (0) 508683600**

Eaton Industries (Austria) GmbH
Scheydgasse 42
1210 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 50868-0

© 2018 Eaton
All Rights Reserved
Jänner 2018



Powering Business Worldwide